


客户确认	
日期	

标记	✓	版次	A版	变更内容	新版图画	日期	2019-11-20
----	---	----	----	------	------	----	------------

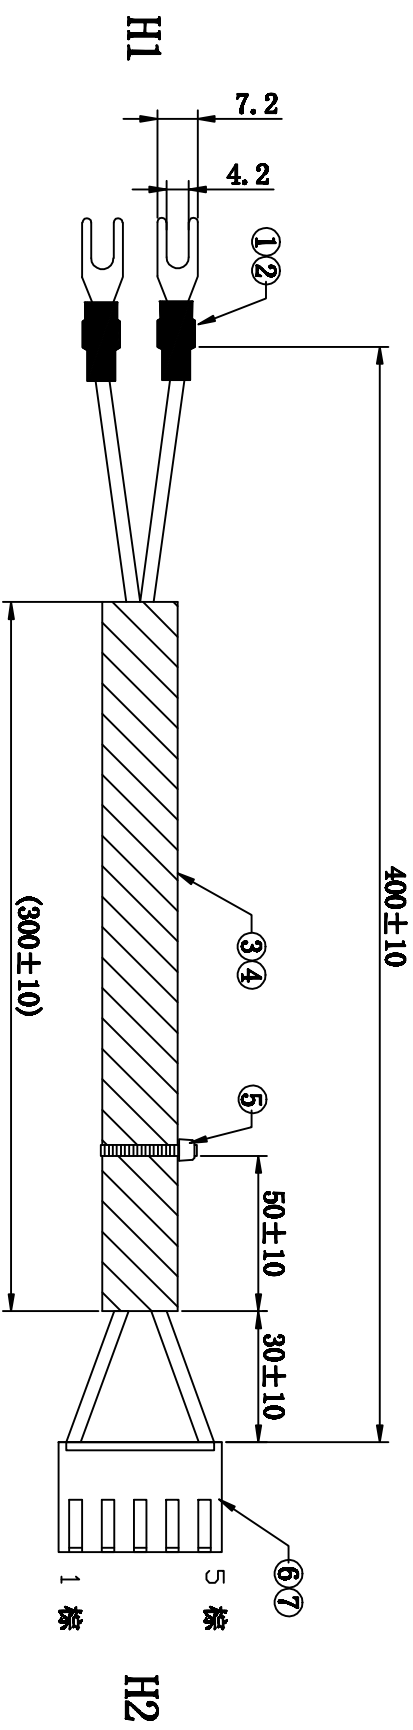

**测试条件:**

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 2\Omega$

**注意事项:**

1. H1端剥5.5~6.0mm, 打压Y型端子并套热缩管.
2. H2端剥线3.0 $\pm$ 0.5 mm打压端子3962T.
3. 线材铆压端子后拉力须大于7.3kg.
4. 成品检验后需做点标识.

7	3962T	2	PCS	/
6	3962H-5P Pitch:3.96mm	1	PCS	/
5	尼龙扎带3.0*100MM 白色	1	PCS	/
4	内径 $\phi$ 6.0 PVC套管 黑色 105度 偏软 L=300MM	1	PCS	/
3	UL1015#20 棕*2	各415	mm	/
2	$\phi$ 3.5 热缩管 黑色 L=15MM	2	PCS	/
1	Y型端子 4.2*7.2*0.8 连带端子 (652208-BS-2)	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

**批准:** 日期:   
**审核:** 日期:   
 制图: SKA 日期: 2019-11-20

**客户料号** 2H/3962H-5P+Y4.2T\*2-UL1015#20 L=400mm

**品名规格:** 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD

单位	mm	比例	/
图纸编号:	S007220307	版本	A